הערות :

1. 01,02 קוטר הצנורות
   - A–רום תחתית השוחה
   - B–רום פני הריצוף או הכביש
   - C–רום פני הקרקע
   - H–העומק המקורב של השוחה

   לפי חתך לאורך

2. קוטר השוחה "ס" יקבה לפי עומק השוחה בהתאם לסבכה להלן

H ב–מ'	ס ב–ס"מ
עד 0.70	60
עד 1.25	80
עד 2.25	100
מעל 2.25	125

3. שלבי מדרגות יעוגנו בקיר בעת יציקת החוליות בבית החרושת.
4. בשוחות המותקנות בשטח פתוח תהיה מסגרת המכסה יצוקה בתוך התקרה בבהחדיר ושרה עם פני המכסה. בשוחות המותקנות במדרכה או בכביש יותאם גובה המכסה ע"י מבנות במון מזויין.
5. אם לא צויין אחרת יהיה שפופו התעל בשוחה זהה לשפופו הקו. אם שפופו הקו הנכנס שונה מהשפופו הקו היוצא יהיה שפופו המתעל לפי ממוצע השפופים.
6. סוג התקרה לפי הנדרש בכתב הכמויות. יש לשים לב לכיוון הנחת החוליות הסרומיות בהתאם לסוג התקרה (רגיל או "כובע"). מדגם "כובע" יבוצעו רק כאשר השוחה בולטת מעל פני קרקע.
7. קוטר המכסה יהיה 50 סמ' בשוחות בעומק עד 1.25 מ', ובקוטר 60 סמ' בעמק גדול יותר.
8. בתחתיות יצוקות יוכן פתח רצועות כניסה ויציאה עבור מחברי אימוביב. תחתית השוחה–יצוקה באתר או סרומית מפיוס מגנופלסט– לפי דרישות בפרט וכתב הכמויות

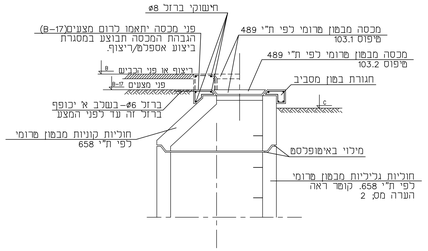

שוחת בקרה עם חוליה קונית עליונה

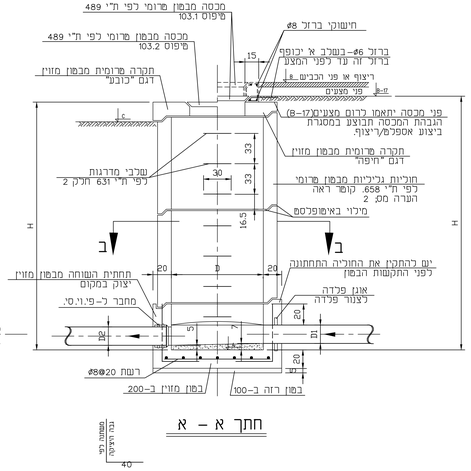

חתך א – א

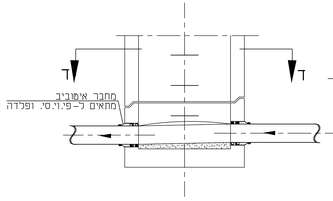

חתך ג – ג



חתך ה – ה

שוחה עם תחתית מגנופלסט

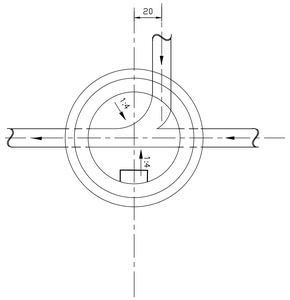

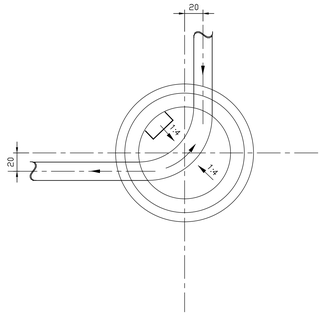

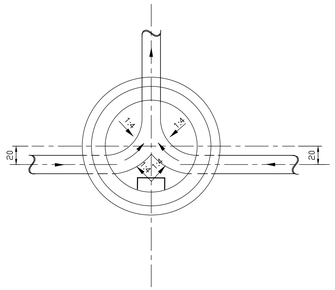

פרטי עיבוד תעלות – מבט על

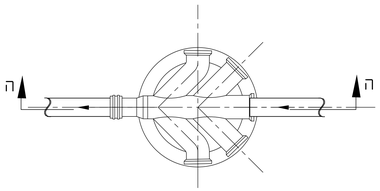

חתך ו – ו

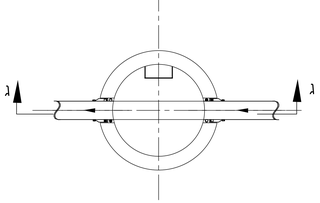

חתך ד– ד

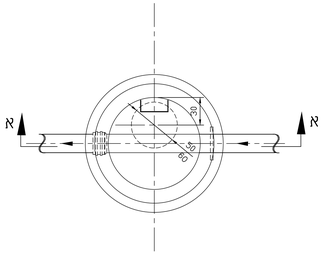

חתך ב – ב

הבכל אחראי לבדיקה הנדרשת שבתכנית, על כל מעת, מפרטיה או התאמה עליו להודיע למזמין. אין לבצע מידות ע"י מדידה בשרטוט אלא באישור המזמין.
התכנית הנה רכוש הבלעדי של המזמין ובעלות מוגנת ע"י חוק זכויות היוצרים
אין לעשות כל שימוש בתכנית זו ובעיבוטיה הנתמים בה ללא אישור מראש ובכתב שלמזמין.

לבצע	למכרז	לעיון
○	○	○

יולבל
Y.LEBEL
מהנדסים יועצים בע"מ
CONSULTING ENGINEERS LTD
נחלת יצחק 32א' קומה 3 תל אביב 67448
טל' 03-6952418 פקס. 03-6916647
32a Nahlat Yitzhak st. Tel Aviv, 67448
tel: 03-6952418 fax: 03-6916647
lebel@lebel.co.il www.lebel.co.il

שם הפרויקט:
תכנית סטנדרט בת-ים

שם המזמין:

שם הגליון:
שוחת בקרה מחוליות סרומיות

מס' הפרויקט:	מס' הגליון:	תאריך:
	סטי-17	23.01.11

קנ.:	מהוה:	תאריך עדכון:	סולם גליונות:	מידות הגליון:
1:20				

תכנן	שרטט	בדק	אישר	תאריך
ליכך ג	אינה ג	אורן ג	יורם ל.	

שם הקובץ במחשב: P:\STANDART BAT-YAM\St-shuha-17.dwg